Flur D
Blatt 2
Maaßstab 1:2500.

Leuth

Umlegung

Infolge Flurbereinigung
außer Gebrauch gesetzt

gemäß Verfg. des Herrn Reg. Präsidenten
vom 9. Juli 1958 – 15.74.10

Beh. gepr. Vermessungstechniker

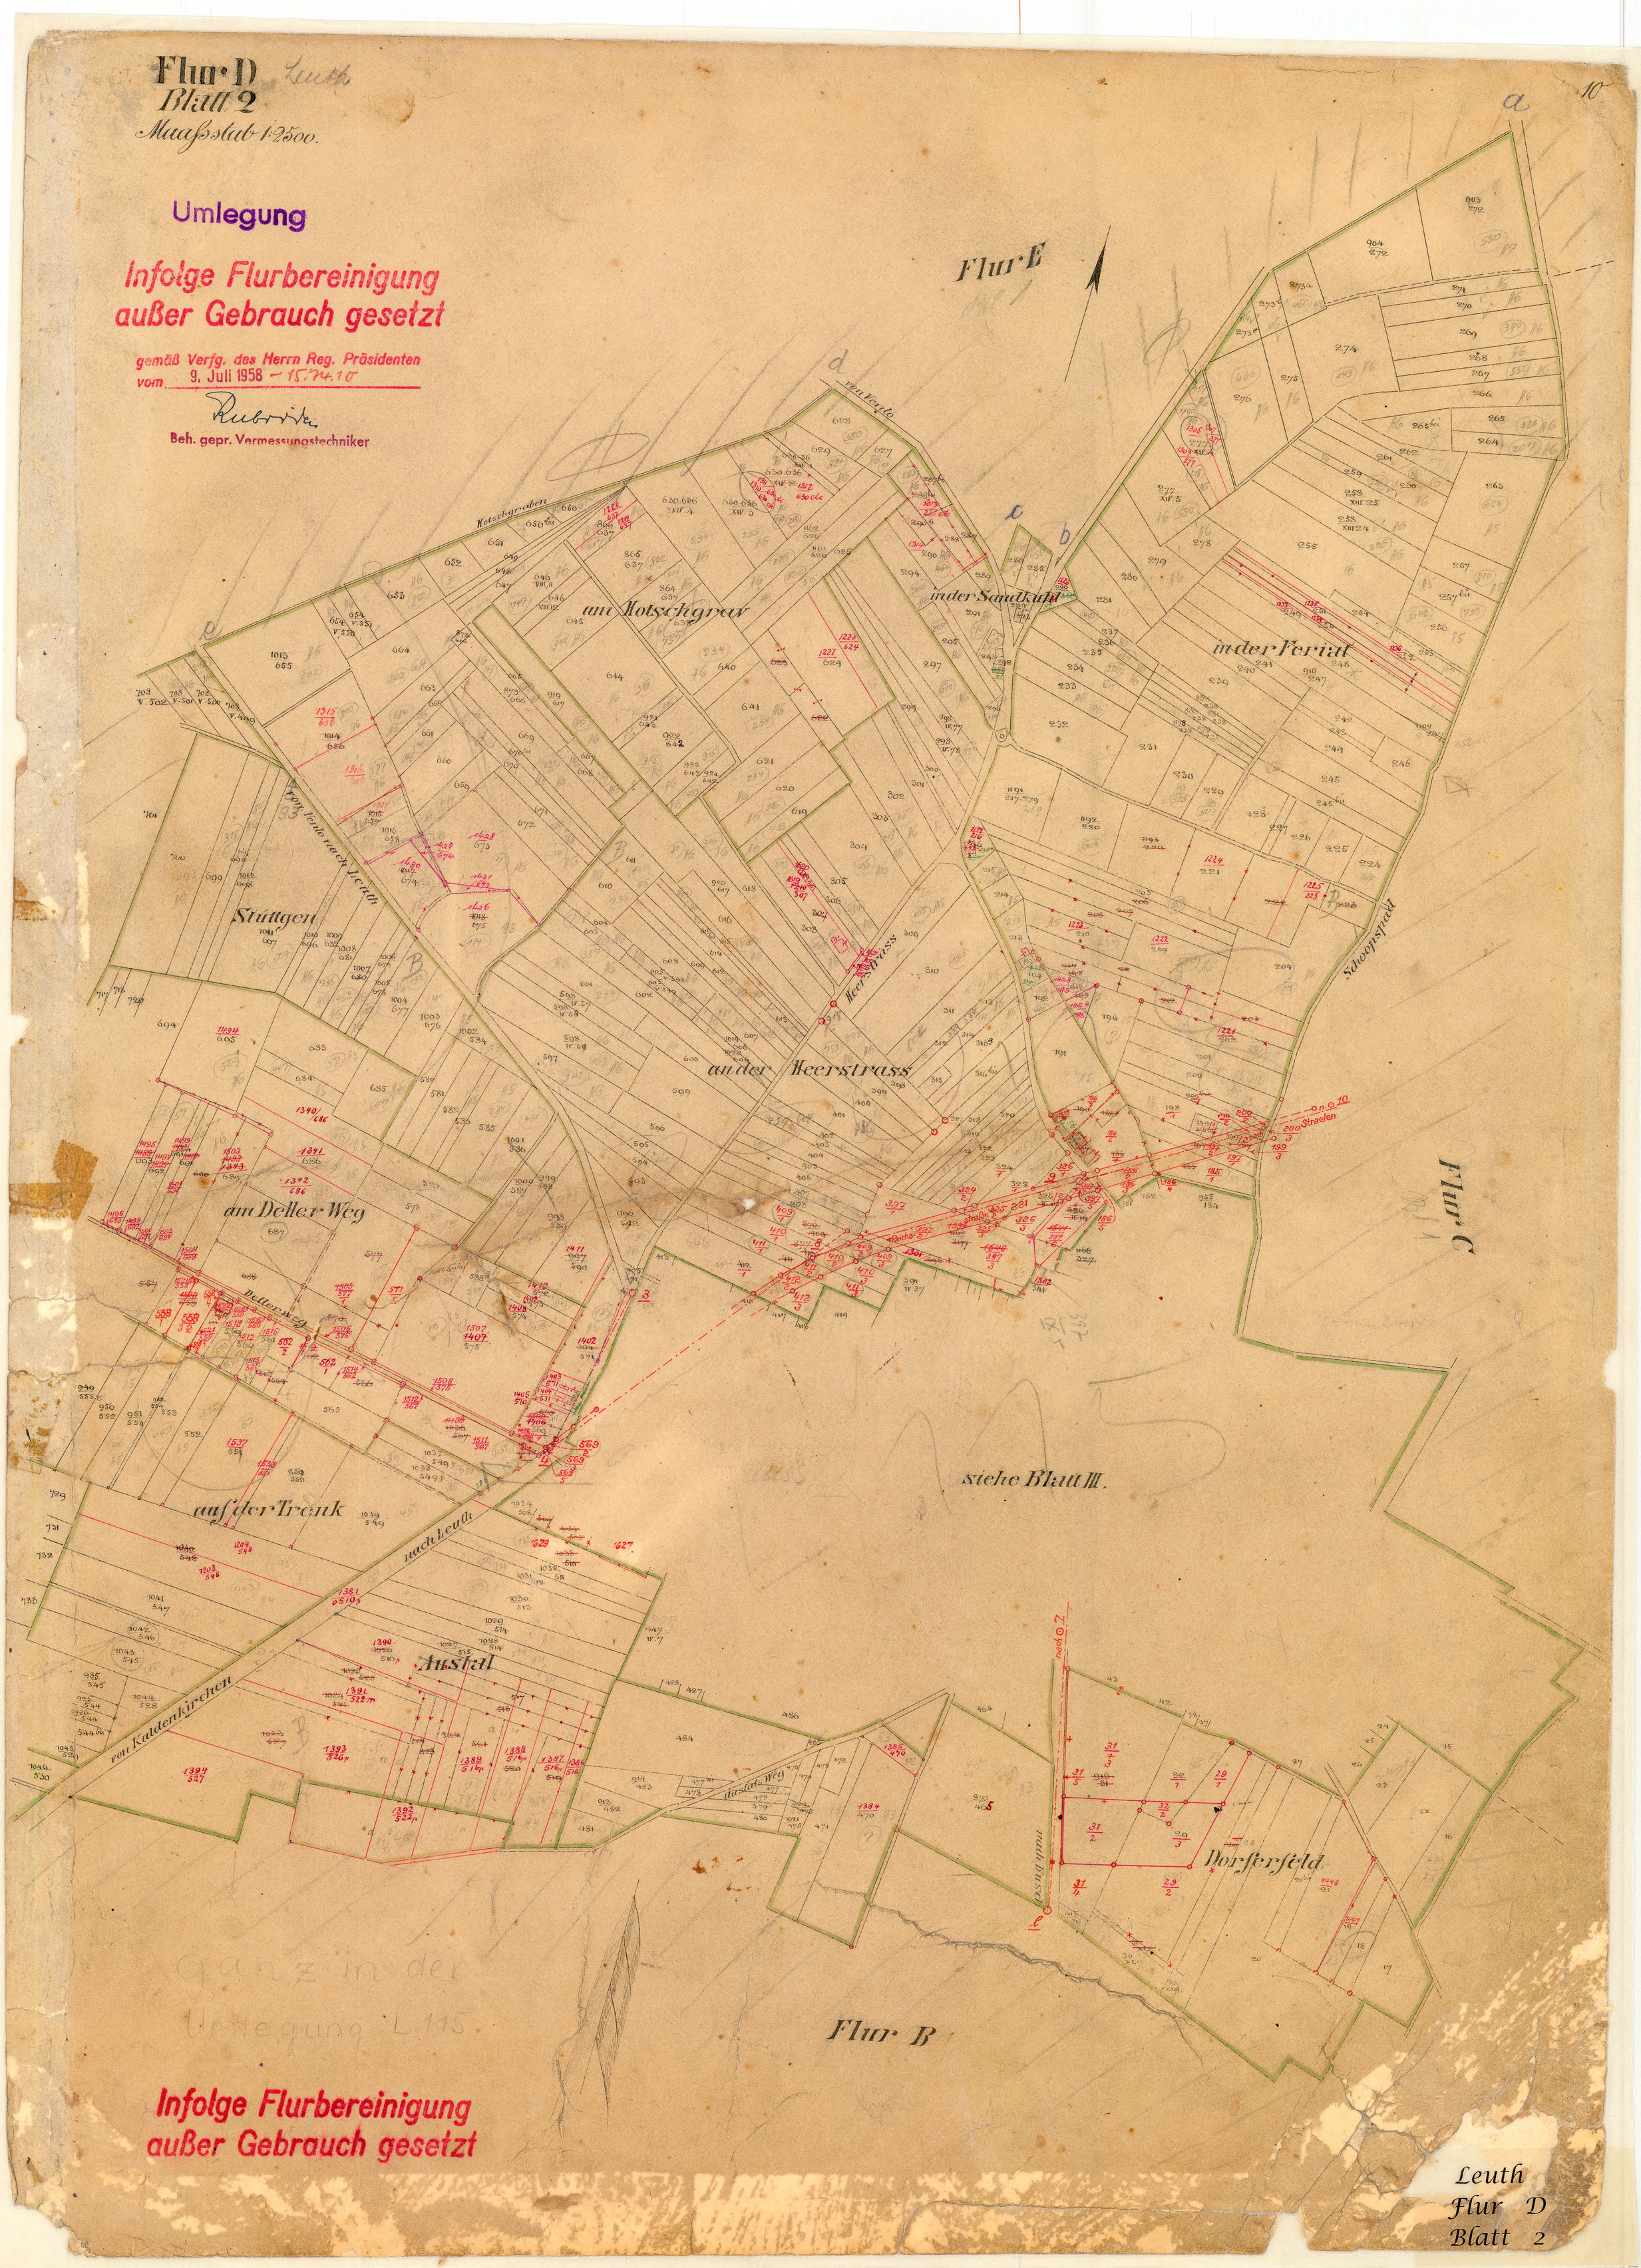

ganz in der Umlegung L 115

Infolge Flurbereinigung
außer Gebrauch gesetzt

Leuth
Flur D
Blatt 2